

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m²]
-1/1	KORYTARZ	beton	3,10
-1/2	SCHOWEK	beton	2,30
-1/3	MAGAZYN	beton	17,16
-1/4	KOTŁOWNIA	beton	36,99
-1/5	POMPOWNIA	beton	9,34
-1/6	WARSZTAT	beton	4,76
-1/7	SKŁAD OPAŁU	beton	23,60
-1/8	ŻUŻLOWNIA	beton	3,20
-1/9	MAGAZYN	beton	15,02
SUMA powierzchni NETTO:			115,47

LEGENDA:

- Ściany wydzielające pożarowo Kotłownię
- Drzwi P.pożarowe
- Drzwi P.pożarowe z Kotłowni na zewnątrz z zamknięciem bezklamkowym od wewnątrz
- Światła awaryjne ewakuacyjne
- Znak ewakuacyjny fotoluminescencyjny Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
- Drzwi ewakuacyjne lewe, znak fotoluminescencyjny o wymiarach 150x150mm

PROJEKT:	<b>ExpErt</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-353 Kielce, ul. Wesoła 51 pok.: 614, Vlp tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl Rok założenia 1995		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górno Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNIC		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	<i>[Signature]</i>
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	Nr rysunku: <b>02</b>
	mgr inż. Marcin Gruchala		<i>[Signature]</i>



# RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m²]
0/1	KL. SCHODOWA	gres nieszkliwiony	10,62
0/2	KORYTARZ	gres nieszkliwiony	6,95
0/3	POM. PORZĄDK.	gres nieszkliwiony	0,97
0/4	POM. SOCJALN.	gres nieszkliwiony	12,84
0/5	WC	gres nieszkliwiony	3,05
0/6	WC NIEPEŁNOSP.	gres nieszkliwiony	4,93
0/7	ŚWIETLICA	gres nieszkliwiony	38,97

SUMA powierzchni UŻYTKOWEJ: 66,74  
SUMA powierzchni NETTO: 78,33

## LEGENDA:

- Klatka z oddymianiem grawitacyjnym
- Drzwi do klatki z samozamykaczem bez klasy EI
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- Znak ewakuacyjny podświetlany
- Drzwi ewakuacyjne lewe, znak fotoluminescencyjny o wymiarach 150x150mm
- Światła awaryjne ewakuacyjne
- Drzwi do piwnicy

PROJEKT:	<b>Expert</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 26-383 Kielce, ul. Wesoła 51 pok.: 614, VI/p tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl Rok założenia 1995		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górno Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzecznik ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzecznik ds. Budowlany	Rz - 2/93	Skala: 1:75
	mgr inż. Marcin Gruchala		Nr rysunku: 03




- Klatka z oddymianiem grawitacyjnym
- Drzwi do klatki z samozamykaczem bez klasy EI
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- Znak ewakuacyjny podświetlany
- Drzwi ewakuacyjne lewe, znak fotoluminescencyjny o wymiarach 150x150mm
- Światła awaryjne ewakuacyjne
- Kłapa oddymiająca z funkcją wylazu dachowego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]
1/1	KL. SCHODOWA	Agres nieszkliwiony	10,64
1/2	KORYTARZ	gres nieszkliwiony	5,32
1/3	POM. PORZĄDKU	gres nieszkliwiony	0,96
1/4	POM. SOCJALN.	Agres nieszkliwiony	17,56
1/5	WC	gres nieszkliwiony	5,24
1/6	BIBLIOTEKA	gres nieszkliwiony	38,29

SUMA powierzchni UŻYTKOWEJ:  
SUMA powierzchni NETTO: 66,41

PROJEKT:	 <b>Expert</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ 26-353 Kleciec, ul. Wesola 51 pok.: 614, Vlp; tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl Rok założenia 1995		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górno Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA		Data: 05.2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń P.p.oż.	417/2000 KG PSP W-wa	
	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	
RYSOWAŁ:	mgr inż. Marcin Gruchała		
			Skala: 1:75 Nr rysunku: <b>04</b>





LEGENDA:




- Pokrycie dachu na części objętej rozbudową  
NRO BROOF (t1)



- Pokrycie dachu istniejące, bez spełnienia wymagań  
NRO BROOF (t1) - do wymiany

PROJEKT:	<b>ExpErt</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-383 Kielce, ul. Wesoła 51 pok.: 614, VIp; Rok założenia 1995 tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górnio Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	<i>[Signature]</i>
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	Nr rysunku: <b>05</b>
	mgr inż. Marcin Gruchała		<i>[Signature]</i>




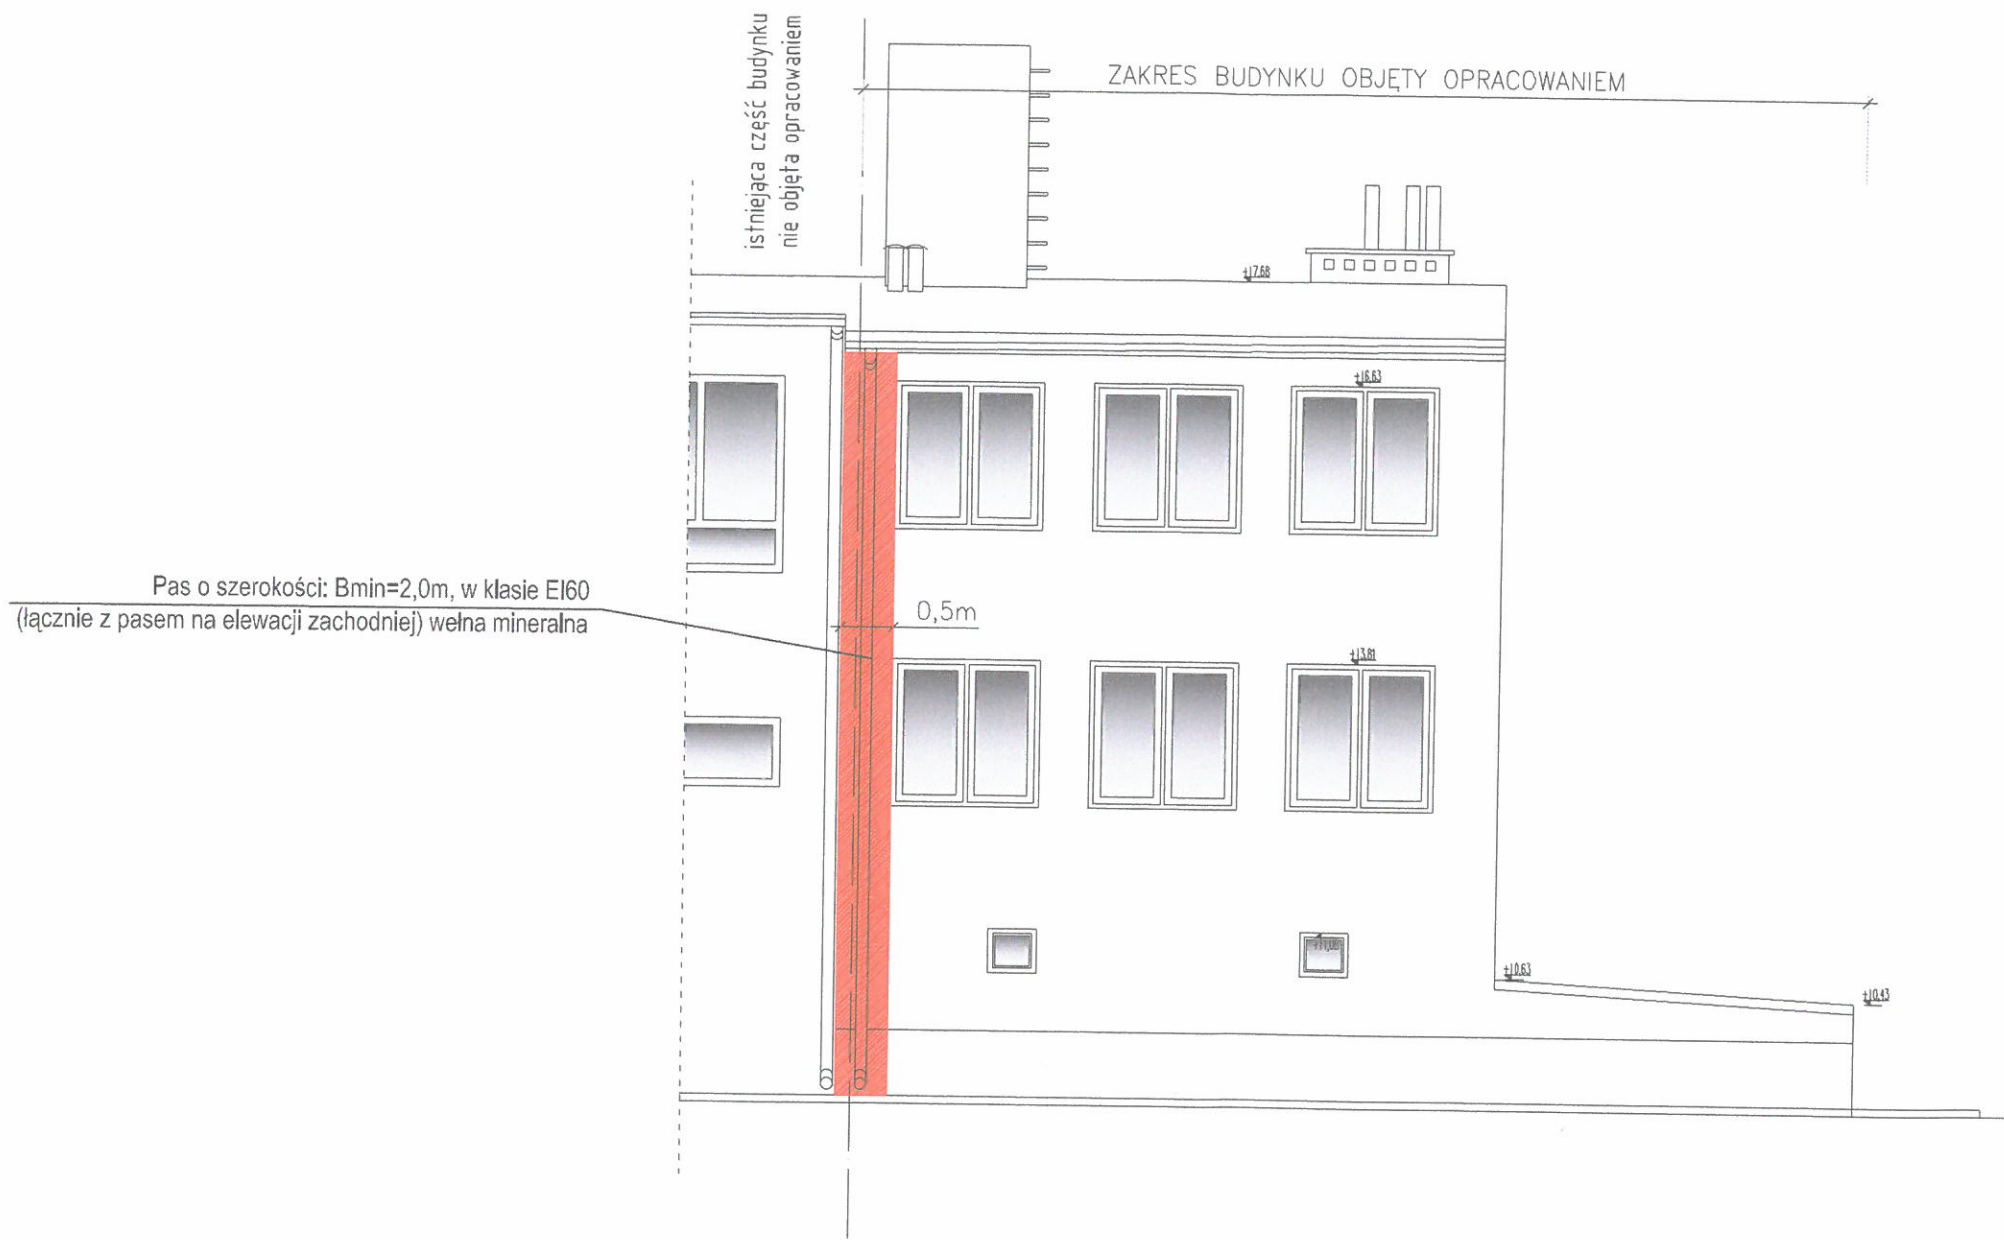

PROJEKT:	<b>ExpErt</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-353 Kielce, ul. Wesoła 51 pok.: 614, VIp; Rok założenia 1995 tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górnio Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA POŁUDNIOWA		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzecznik ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	1:75
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzecznik ds. Budowlany	Rz - 2/93	Nr rysunku: 06
	mgr inż. Marcin Gruchała		




# ELEWACJA PÓŁNOCNA

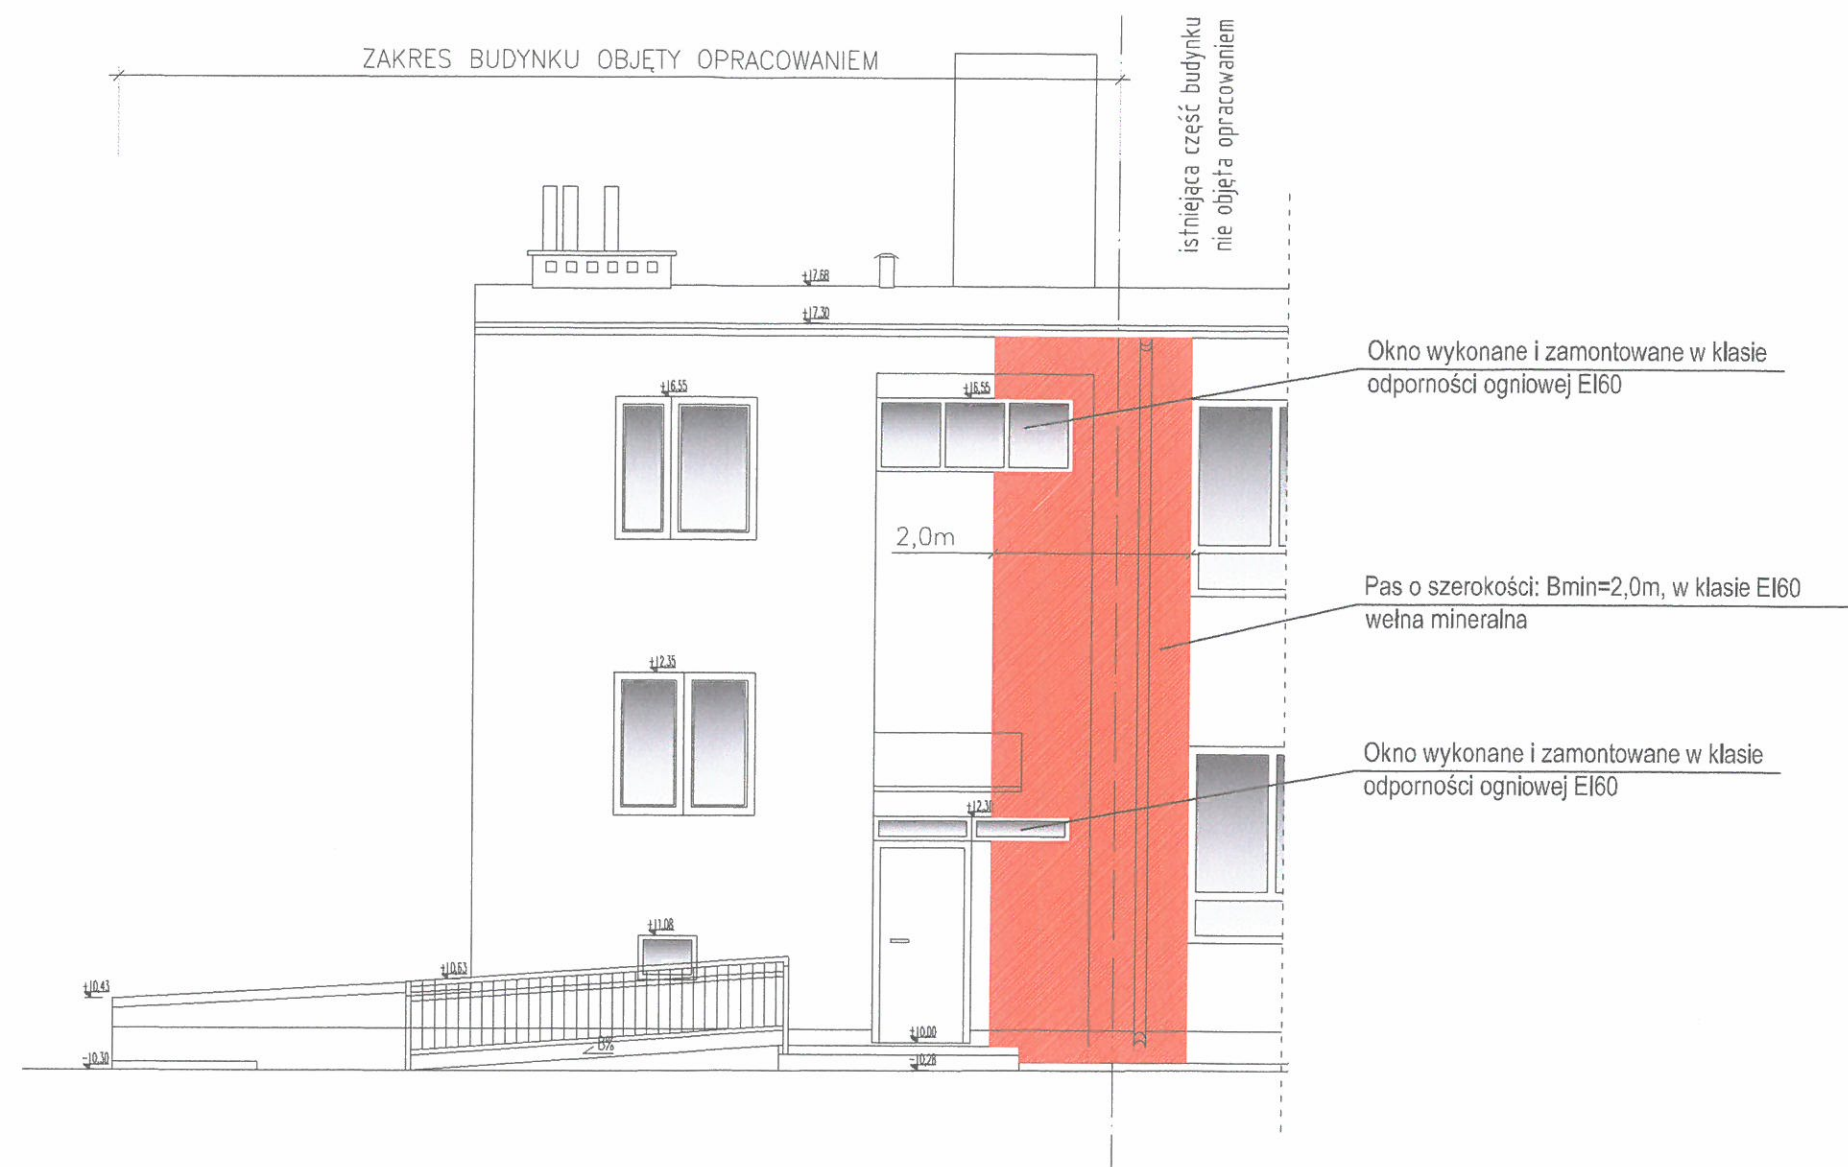

PROJEKT:	<b>ExpErt</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-353 Kielce, ul. Wesoła 51 pok.: 614, VIp; Rok założenia 1995 tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górnio Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA PÓŁNOCNA		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	1:75
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	Nr rysunku: 07
	mgr inż. Marcin Gruchała		




## ELEWACJA WSCHODNIA



PROJEKT:	<b>ExpErt</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-353 Kielce, ul. Wesota 51 pok.: 614, Vip; Rok założenia 1995 tel.: 509-339-018, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl			
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)			
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górno Dz. nr 2029/3, 2028/4			
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA WSCHODNIA			Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:75
	mgr inż. Ryszard Stepkowski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	<i>Ryszard Stepkowski</i>	Nr rysunku: <b>08</b>
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	<i>Tadeusz Podlasiński</i>	
	mgr inż. Marcin Gruchała		<i>Marcin Gruchała</i>	



## PRZEKRÓJ A-A

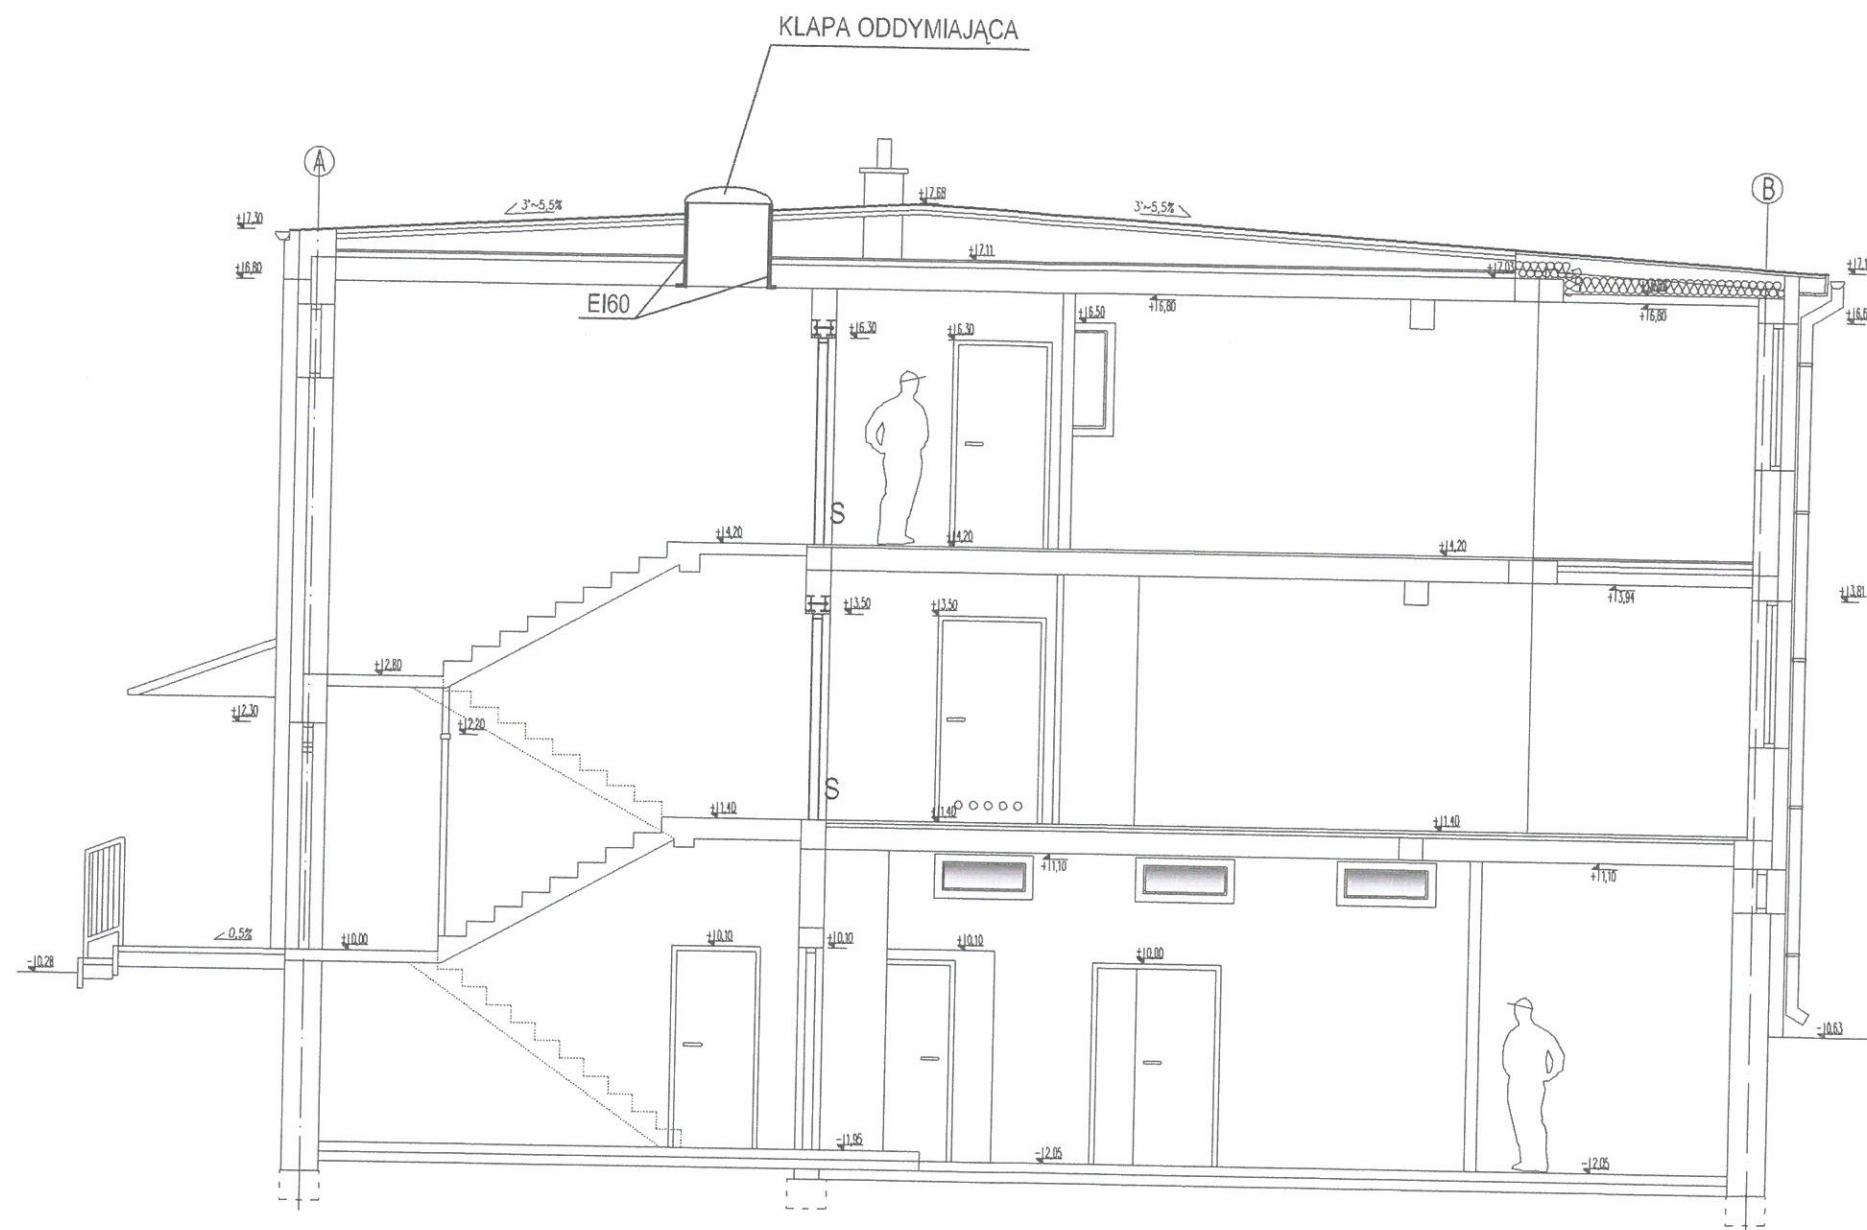

PROJEKT:	<b>Expert</b> BIURO TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 25-353 Kielce, ul. Wesola 51 pok.: 614, Vlp; Rok założenia 1995 tel.: 509-339-019, fax: 041-34-07-144 e-mail: expertpoz@op.pl; www.pozarnictwo.com.pl		
NAZWA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W TRYBIE §2 ust. 2 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami z 2009r.)		
OBIEKT ADRES:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ cz. mieszkalna Radlin, gmina Górno Dz. nr 2029/3, 2028/4		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		Data: 05. 2014 r.
OPRACOWANIE:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Ryszard Stępkowski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń P.poż.	417/2000 KG PSP W-wa	<i>[Signature]</i>
RYSOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Podlasiński Rzeczoznawca budowlany	Rz - 2/93	Nr rysunku: <b>09</b>
	mgr inż. Marcin Gruchala		<i>[Signature]</i>